PRZEKRÓJ A-A

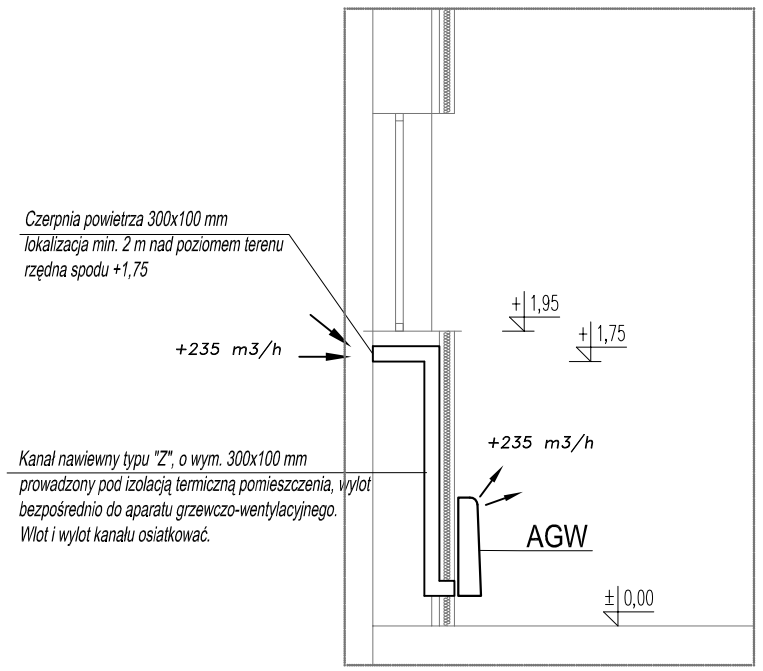

RZUT PRZYZIEMIA

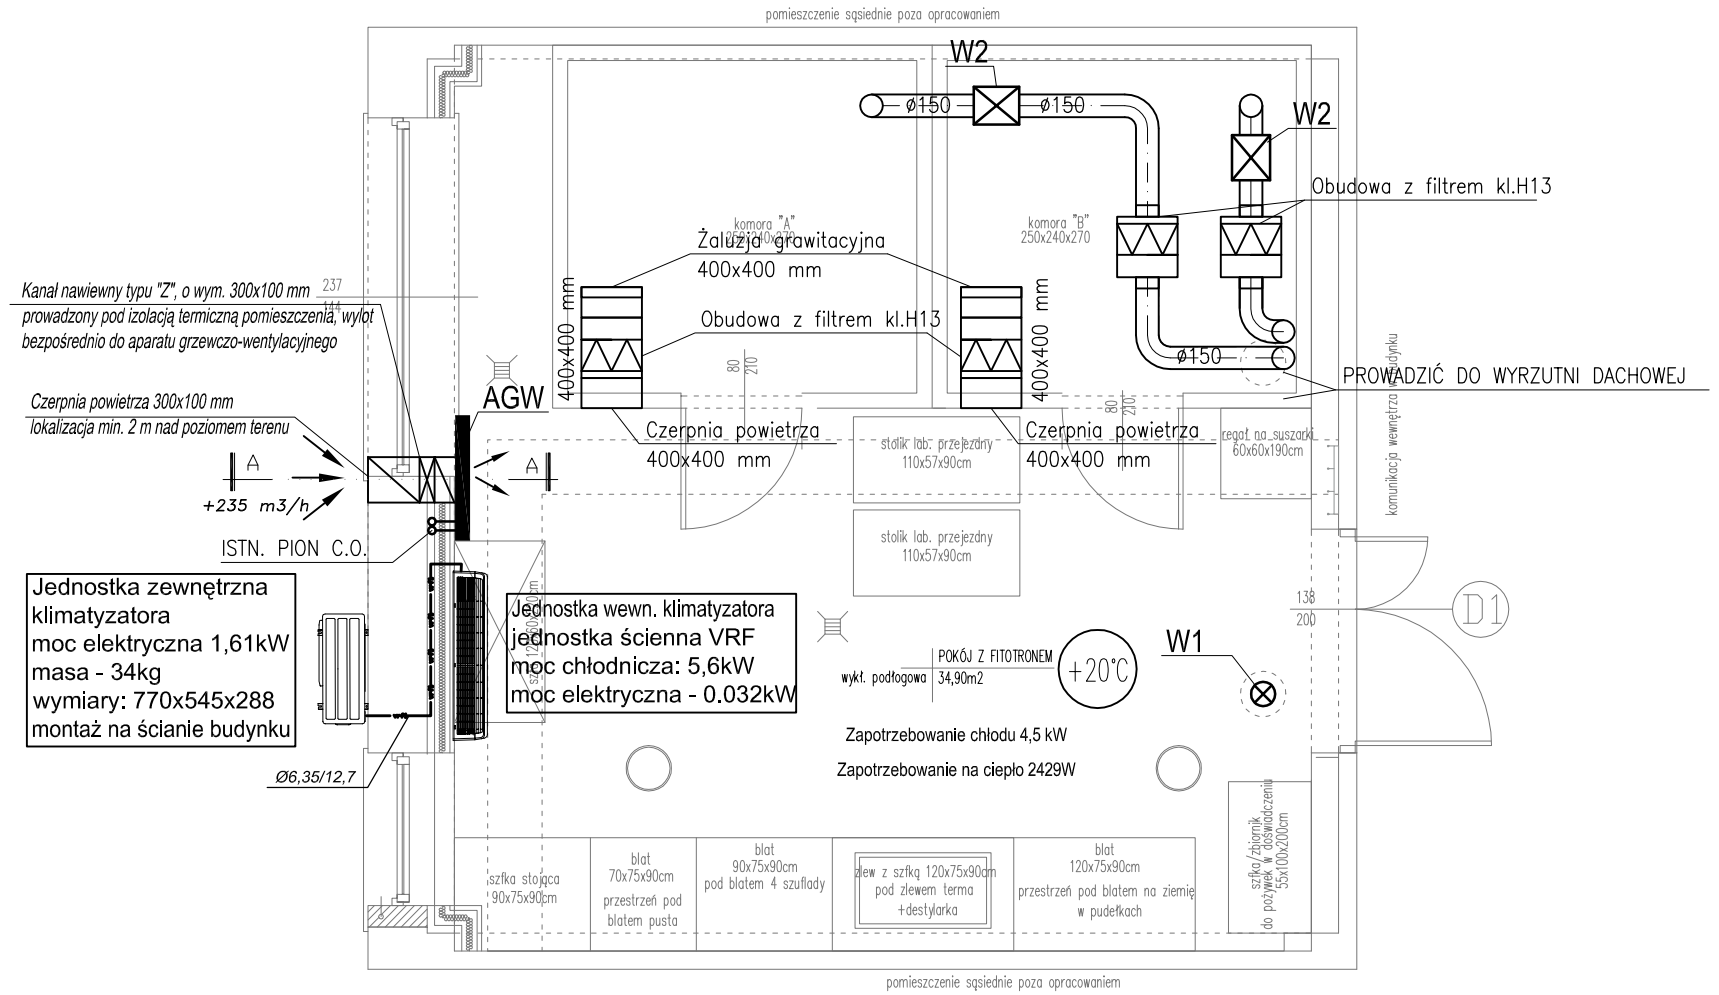

OZNACZENIA:

jednostka wewnętrzna klimatyzatora ścienna

jednostka zewnętrzna klimatyzatora montaż na ścianie

przewody chłodnicze ciecz/gaz

Ø6,35/12,7

Jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną zamówić jako komplet, nie gorszy niż typu LG model P18 EL

W1 Wentylator dachowy z podstawą tłumiącą
lokalizacja na istn. otworze w stropodachu,
- wydajność max 469 m3/h
- ciśnienie dysp. 180 Pa
- Nel - 85W
nie gorszy niż: typ RF/2-160N Venture Industries

W2 Wentylator kanałowy Ø150 mm, wywiew wyprowadzić ponad dach do wyrzutni dachowej
- wydajność 100 m3/h
- ciśnienie dysp. 220 Pa
- Nel - 50W
- zasilanie i sterowanie wentylatora z centrali sterującej fitoronu
nie gorszy niż TD500/150 I HS Venture Industries

AGW Aparat grzewczo- wentylacyjny wyposarzony w nagrzewnicę wodną o mocy max 6 840 W, wydajność nawiewanego powietrza 469 m3/h, moc elektryczna Nel=200 W,
zasilenie aparatu z istn. instalacji c.o.
nie gorszy niż typu Neolux IIIs Konwektor

+20°C Wymagana temp. w pomieszczeniu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"MAXPOL"
Żeromskiego 51a
tel. (048) 385-09-57

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Mirosław Szpak	BUA-III-8386/6/90	02 2015	
sprawdzający:				
opracowanie:	mgr inż. Adrian Tkaczyk		02 2015	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
Pomieszczenie pracowni w hali fitotronowej	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików, 05-870 Błonie	1:50
Adres	Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Radzików, 05-870 Błonie	OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA FITOTRONU	2/S

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)