



STRONA LEWA




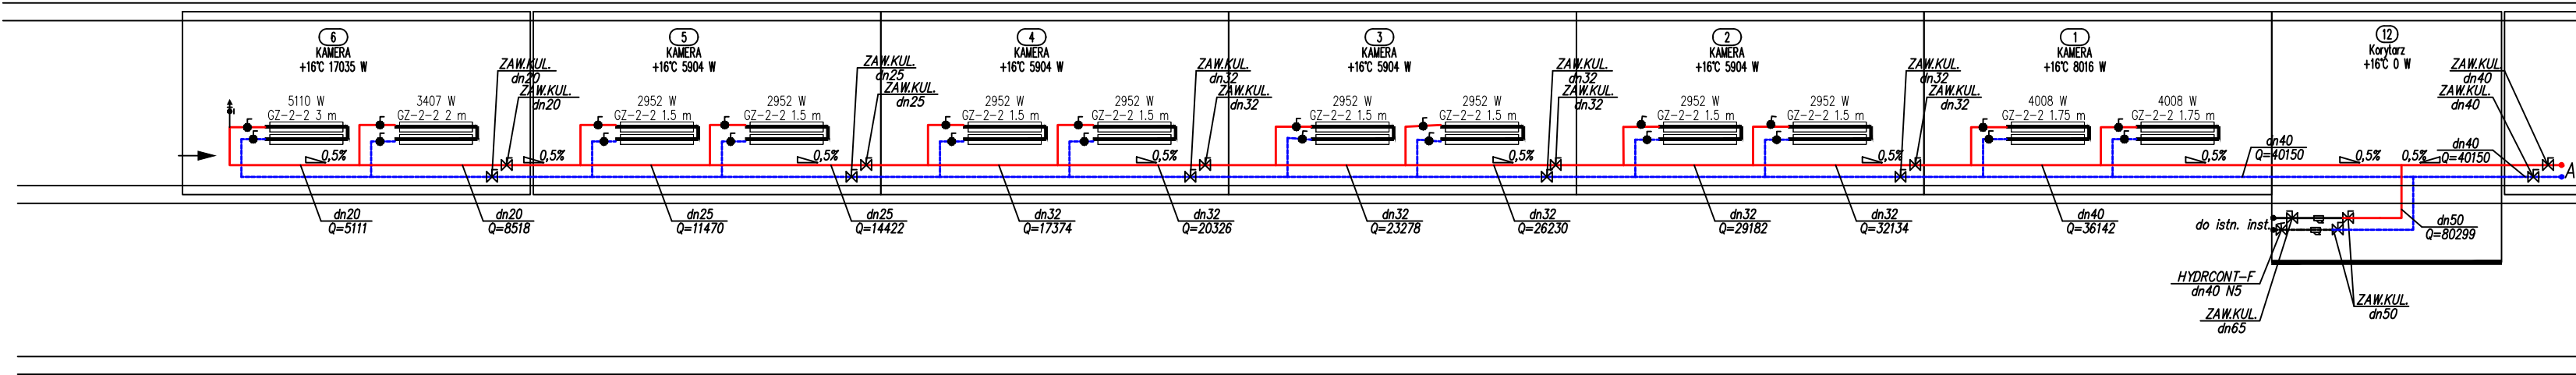





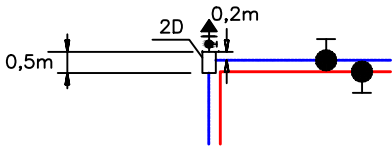



UWAGI I OZNACZENIA:

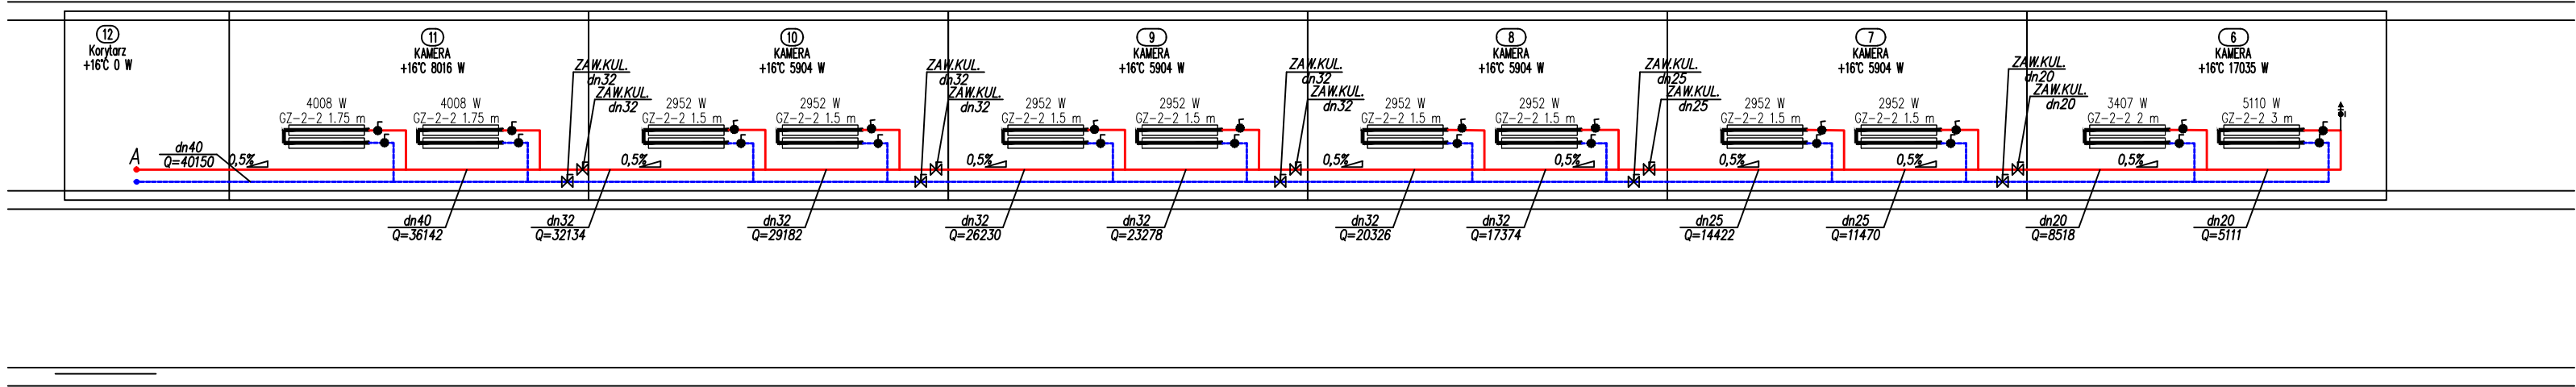- 1) Gałzki nieopisane dn20
- 2) Oznaczenia grzejników:
 - symbol i nazwa pomieszczenia
 - zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
 - temperatura obliczeniowa
 - typ i rozmiar grzejnika
- 3) Opis działek
 - średnica rury [mm]
 - obciążenie działki [W]
- 4) Oznaczenie armatury
 - zawór kulowy odcinający
 - średnica zaworu
 - odp. automatyczny
- 5) Schemat odpowietrzenia układu



STRONA PRAWA



 technika grzewcza i sanitarna																					
02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 30																					
tel 22 846 80 80; fax wewn.113,		biuro@maginstal.pl																			
INWESTOR	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Państwowy Instytut Badawczy Radzików 05-870 Błonie, Oddział w Młochowie																				
OBIEKT	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Państwowy Instytut Badawczy Radzików Oddział w Młochowie ul. Płatana 19 05-831 Młochów																				
NAZWA PROJEKTU	MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. – SZKLARNIA 1																				
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT																				
SKALA	-/1:100	DATA	LUTY 2017																		
<table><tr><td>ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTOWAŁ</td><td>Nr upraw.</td><td>podpis</td></tr><tr><td>mgr inż. Justyna Wcisłinska</td><td>MAZ/0520/ POOS/06</td><td></td></tr><tr><td>OPRACOWANIE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Justyna Wcisłinska</td><td>MAZ/0520/ POOS/06</td><td></td></tr><tr><td>SPRAWDZIŁA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Bartłomiej Uściński</td><td>MAZ/0477/ POOS/10</td><td></td></tr></table>				ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTOWAŁ	Nr upraw.	podpis	mgr inż. Justyna Wcisłinska	MAZ/0520/ POOS/06		OPRACOWANIE			mgr inż. Justyna Wcisłinska	MAZ/0520/ POOS/06		SPRAWDZIŁA			mgr inż. Bartłomiej Uściński	MAZ/0477/ POOS/10	
ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTOWAŁ	Nr upraw.	podpis																			
mgr inż. Justyna Wcisłinska	MAZ/0520/ POOS/06																				
OPRACOWANIE																					
mgr inż. Justyna Wcisłinska	MAZ/0520/ POOS/06																				
SPRAWDZIŁA																					
mgr inż. Bartłomiej Uściński	MAZ/0477/ POOS/10																				
SANITARNA	WYKONAWCZA	00	03																		